

检测报告

报告编号 A2180168451105CQb

第 1 页 共 4 页

委托单位 常州鑫邦再生资源利用有限公司

受检单位 常州鑫邦再生资源利用有限公司

受检单位地址 常州市新北区通江北路 18 号

样品类型 焚烧炉废气

报告用途 年检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.188428E0B0

报 告 说 明

报告编号 A2180168451105CQb

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别申明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
9. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编 制：

吴司司

签 发：

蒋明生

审 核：

胡文

签 发 日 期：

2020/07/07

检测结果

报告编号 A2180168451105CQb

第 3 页 共 4 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	焚烧炉废气		采样人员	李小峰、郭小余			
采样日期	2020-06-20		检测日期	2020-06-21~2020-06-24			
采样方式	连续		样品状态	完好			
检测结果:							
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	参照标准限值	排气筒高度 m		
				排放浓度 mg/m ³			
焚烧炉废气排口	氟化氢	SUM40804036	ND	7.0	35		
		SUM40804037	ND				
		SUM40804038	ND				
		平均值	ND				
烟气参数:							
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	含湿量%	含氧量%	标干流量 m ³ /h
SUM40804036	114	6.1	100.1	0.2827	17.3	15.0	3572
SUM40804038	116	6.5	100.1	0.2827	16.8	17.3	3817
SUM40804037	112	6.4	100.1	0.2827	17.0	16.8	3785
参照标准	《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2001）表 3 危险废物焚烧炉大气污染物排放限值 焚烧量 300-2500（kg/h）						
备注：1.焚烧炉设计处理量 0.8t/h（废气），建成使用日期 2017-11-28，此信息由受检单位提供。 2.“ND”表示未检出，涉及项目检出限详见表3。 3. 排气筒高度由受检单位提供。							

本页完

检测结果

报告编号 A2180168451105CQb

第 4 页 共 4 页

附：检测布点图

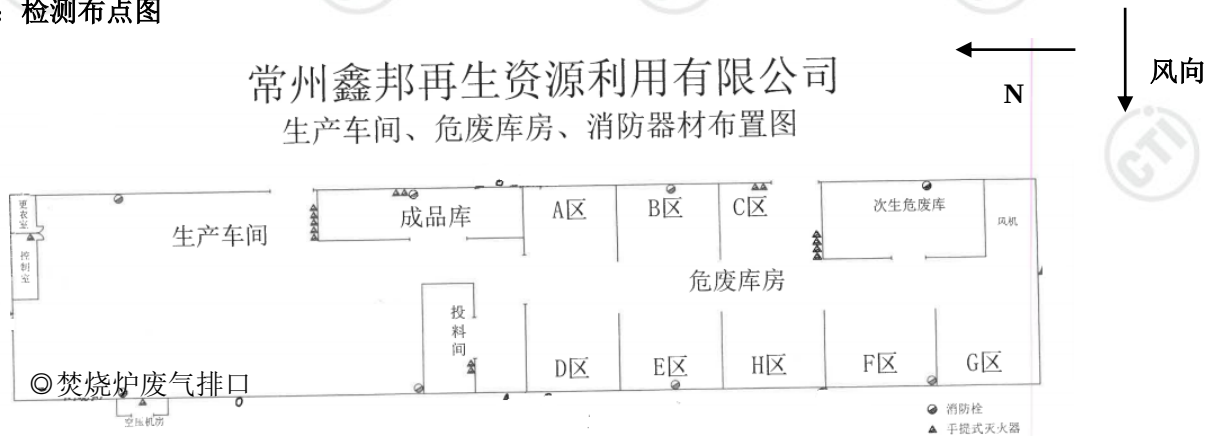


表 2:

仪器信息:

检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
焚烧炉废气	氟化氢	离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2020-10-16
		双路烟气采样器	ZR-3710 型	TTE20171700	2021-04-06
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2020-10-14

表 3:

检测方法 & 检出限:

类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
焚烧炉废气	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法(暂行) HJ 688-2013	0.03mg/m ³

报告结束